РТ.МТ.400.00.00.000 ГЧ

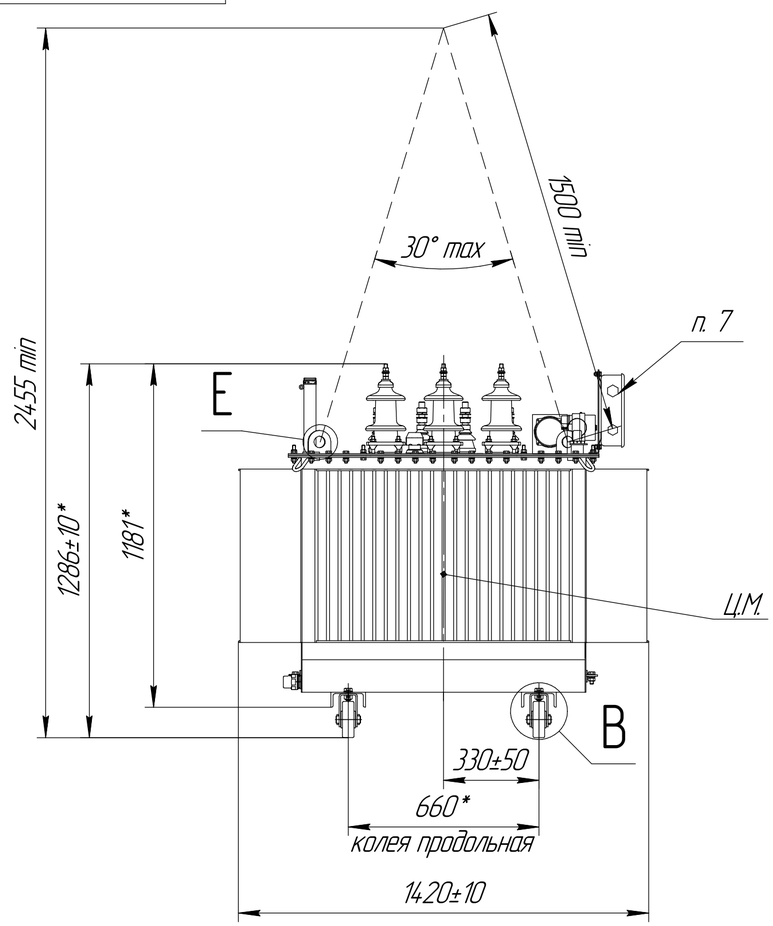

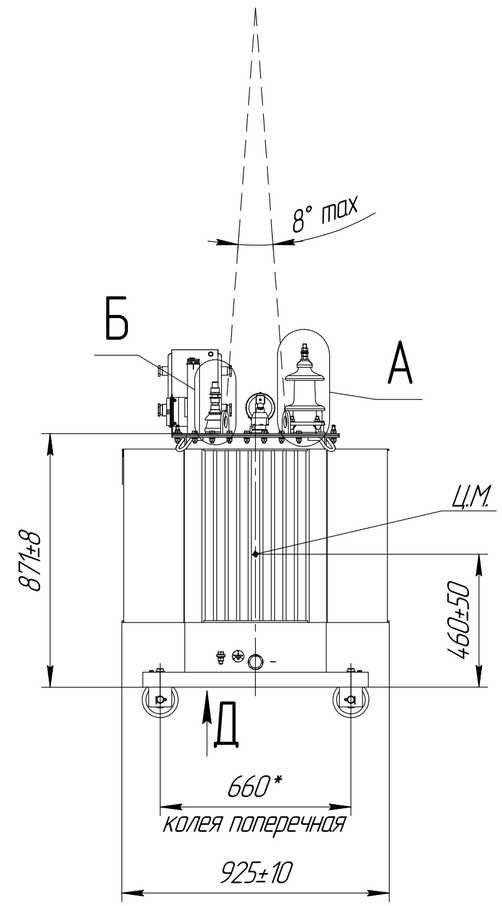

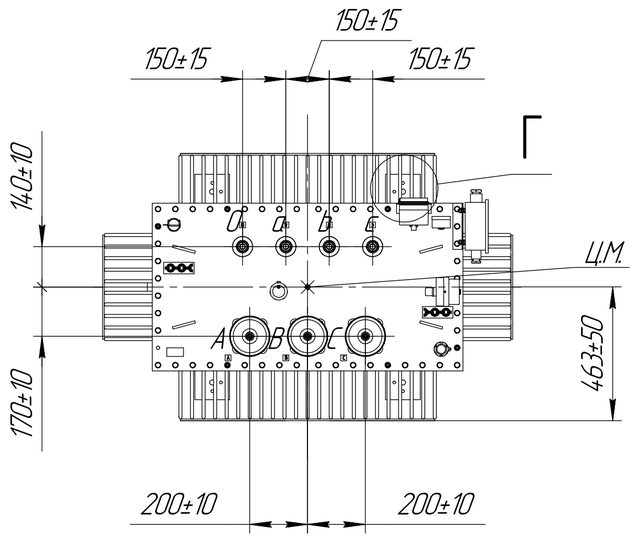

Г(1:5)

Опорный швеллер

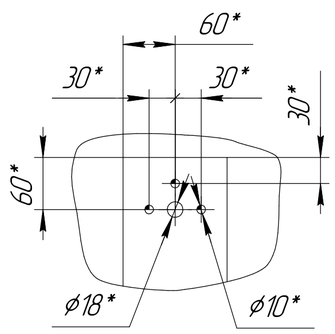

В(1:5)

Каток

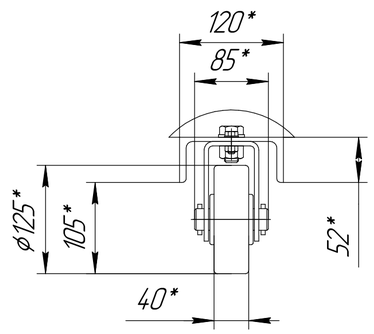

А(1:10)

Ввод ВН



Б(1:10)

Ввод НН



Д(1:2,5)

Заземление трансформатора



Е(1:2,5)

Серьга

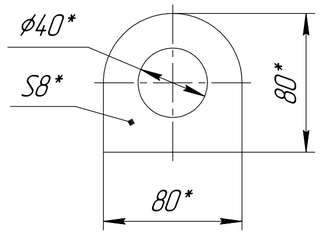

Таблица 1 – массы

Наименование	Масса, кг
Бак	234
Часть активная	710
Масло в баке	254
Полная трансформатора	1200
Транспортная трансформатора	1215

1. *Размеры для справок.
2. Запрещается производить рывки при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.
3. Подъем части активной осуществлять только за серьги, расположенные на крышке трансформатора.
4. Подъем трансформатора осуществлять только за серьги, расположенные на крышке трансформатора.
5. Обеспечить сохранность лакокрасочных покрытий при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.
6. Передвижение по рельсам производить без рывков со скоростью не более 0,05 м/с.
7. При комплектации термометром и мановакуумметром.

						РТ.МТ.400.00.00.000 ГЧ	
7	Зам.	0441-2057					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Порысев		27.08.2021	Трансформатор Габаритный чертеж	А	См. таблицу	1:15
Пров.		Пятыгин				Лист	Листов 1	
Т.контр.		Шепелькаев				АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" Производство "Русский трансформатор"	
М.эксп.		Убалова					
Н.контр.		Порысев					
Утв.		Пятыгин					

Копировал

Формат А2

Перв. примен. РТ.МТ.400000000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 2432