ЖКУИ684273.093 ГЧ

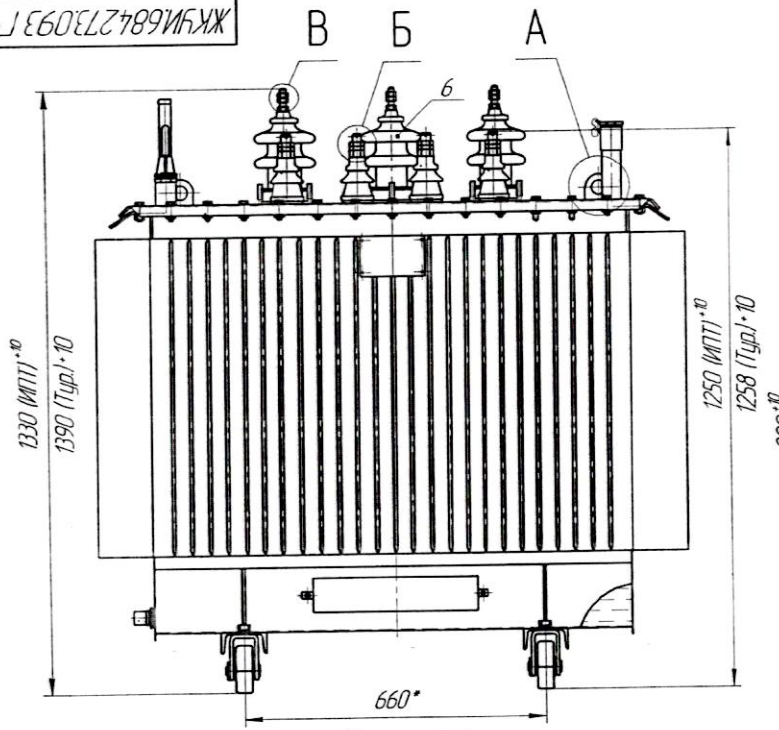

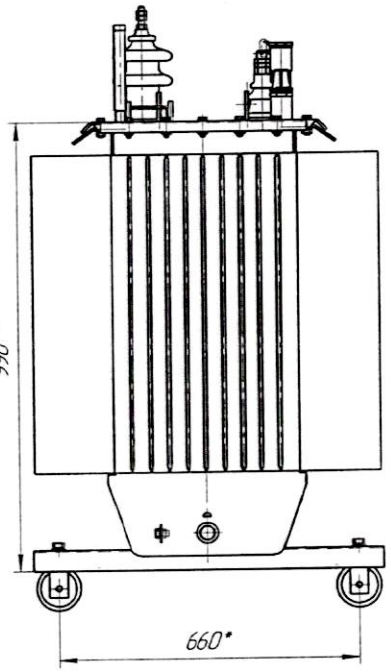

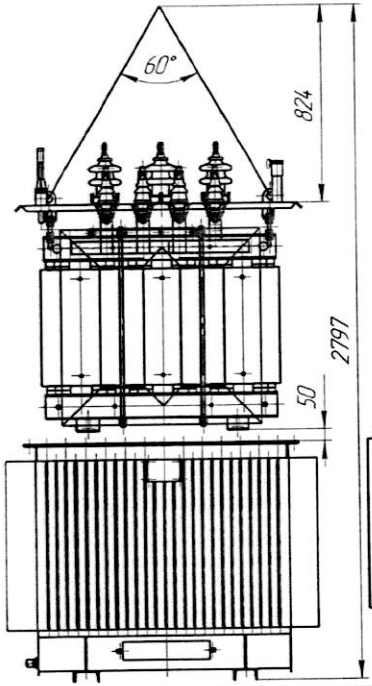

Каток (1:2)



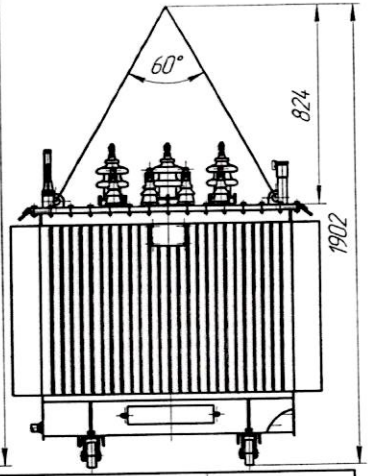

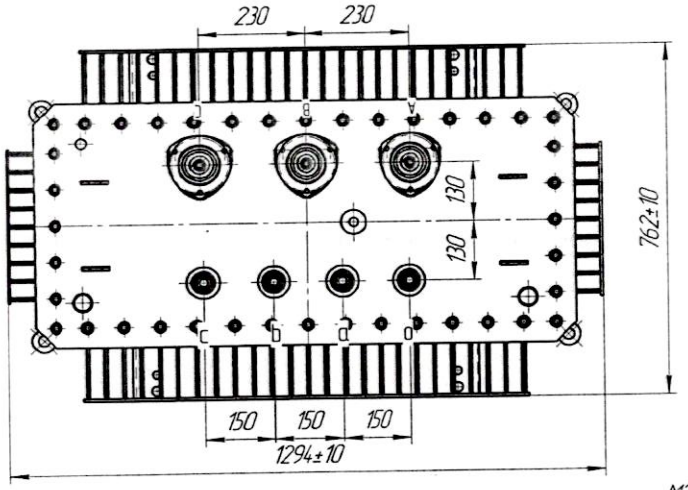

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора

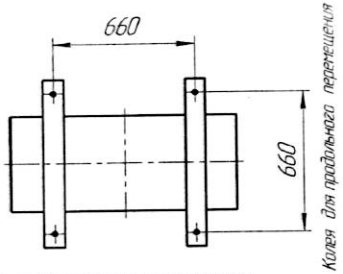

Колея для поперечного перемещения

Наименование	
Часть активная	690
Активная часть с крышкой с вводами	735
Бак с арматурой	203
Масло трансформатора	242
Полная трансформатора (с катками)	1180

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

А(1:2)



Б(1:1)



В(1:2)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖКУИ.684273.093 ГЧ			
Разраб.		Ізім Е.Е.			Трансформатор ТМГ-400 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Шаймеденов					См.табл.	1:7
Т.контр.		Ізім Е.Е.				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Бахтыгереев			Стандартный	ТОО "УТЗ"		
Утв.		Шаймеденов						

Копировал

Формат А2

Перв. примен. ЖКУИ684273.093

Справ. № ТМГ-400

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.