

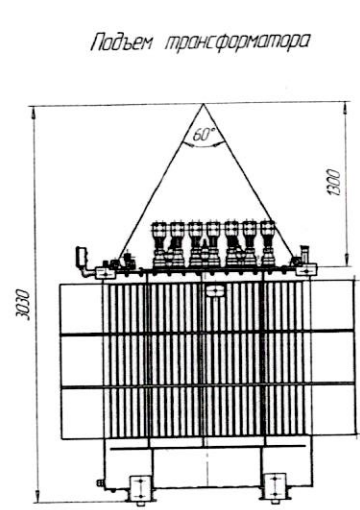
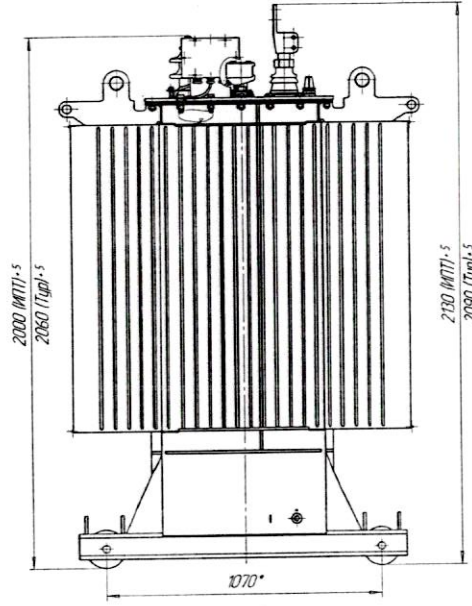


ЖКЧМ 672333019

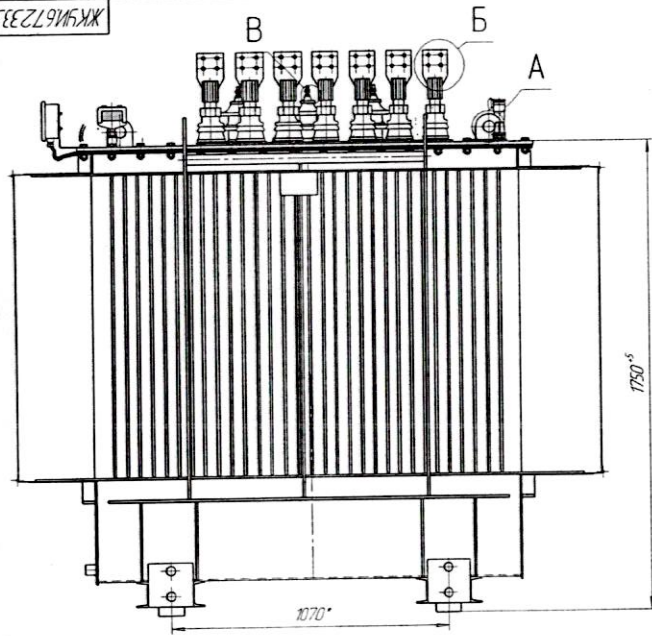


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)

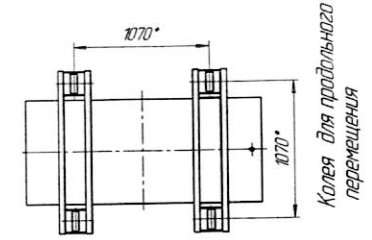

Колея для продольного перемещения

Колея для поперечного перемещения

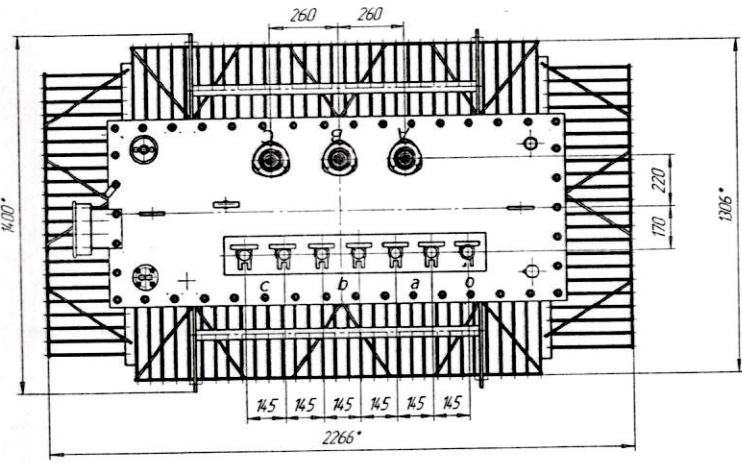

Подъем активной части

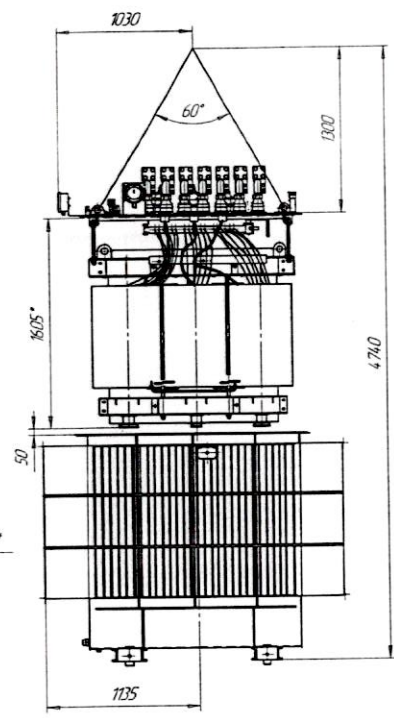



Таблица 1





Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН В	Назначение трансформатора
ЖКЧМ 672 333019	Д/Ун-11	400	Для нужд народного хозяйства
-01	У/Ун-0		

Таблица 2

Наименование	Масса, кг
Часть активная	2847
Крышка с установленными вводами и активной частью	3125
Бок с арматурой и радиаторами	1100
Масло трансформатора	1165
Полная трансформатора	5390

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запечатанными пробами для взятия пробы и слива масла, крышкой трансформатора.
9. Эпк строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192

Крепление активной части к крышке

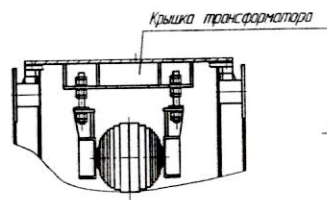

Активная часть трансформатора

Лист 1 из 1
Исполн. А.И. Мухоморов
Провер. В.И. Мухоморов
Инж. А.И. Мухоморов
Инж. В.И. Мухоморов
Инж. А.И. Мухоморов

ЖКЧМ 672333019 ГЧ				Лист	Масса	Резерв
Исполн.	№ докум.	Дата	Вид	А	(н табл)	1,20
Провер.	Изм. Е.С.			Лист	Листов	Т
Город	Изм. Е.С.			Стандартный		
Исполн.	Исполн. А.И. Мухоморов			Копировать		
Чел	Исполн. А.И. Мухоморов			Формат А1		